Podziałka 1:100/100

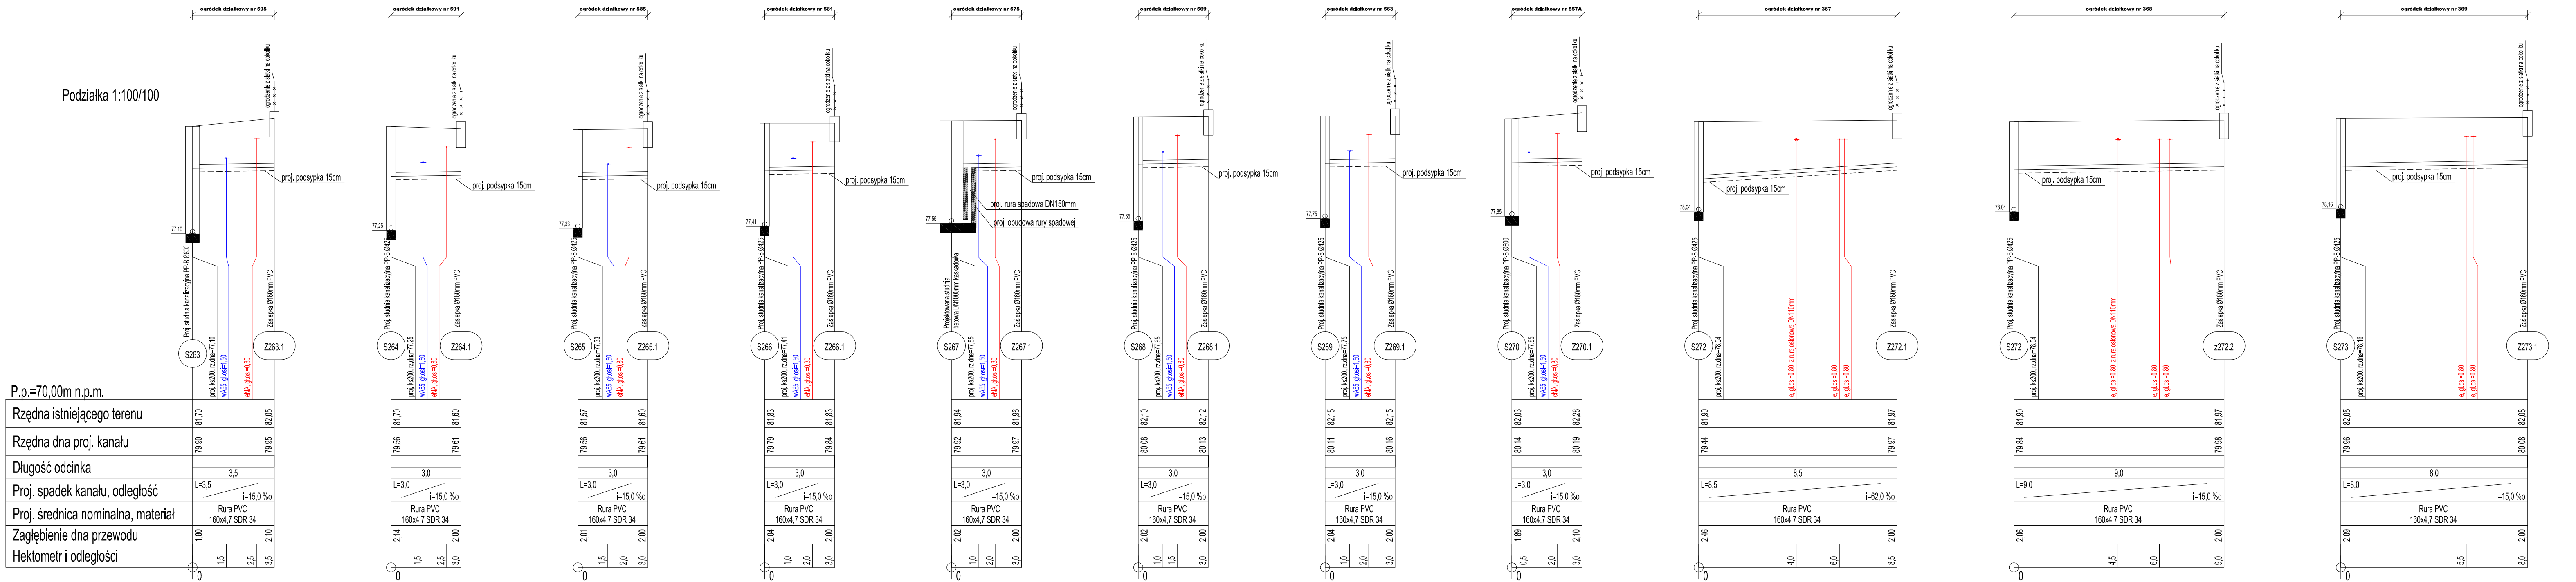
P.p.=70,00m n.p.m.
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Zagłębienie dna przewodu
Hektometr i odległości
ogródek działkowy nr 595
S263
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø600
proj. ks200, rz.dna=77,10
wA65, głosi=1,50
eNA, głosi=0,80
Z263.1
Zaślepka Ø160mm PVC
proj. podsypka 15cm
ogrodzenie z siatki na cokoliku
81,70
82,05
79,90
79,95
3,5
L=3,5
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
1,80
2,10
0
1,5
2,5
3,5
ogródek działkowy nr 591
S264
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
proj. ks200, rz.dna=77,25
wA65, głosi=1,50
eNA, głosi=0,80
Z264.1
81,70
81,60
79,56
79,61
3,0
L=3,0
2,14
2,00
0
1,5
2,5
3,0
ogródek działkowy nr 585
S265
proj. ks200, rz.dna=77,33
Z265.1
81,57
81,60
79,56
79,61
2,01
2,00
0
1,5
2,0
3,0
ogródek działkowy nr 581
S266
proj. ks200, rz.dna=77,41
Z266.1
81,83
81,83
79,79
79,84
2,04
2,00
0
1,0
2,0
3,0
ogródek działkowy nr 575
S267
Projektowana studnia betowa DN1000mm kaskadowa
proj. ks200, rz.dna=77,55
proj. rura spadowa DN150mm
proj. obudowa rury spadowej
Z267.1
81,94
81,96
79,92
79,97
2,02
2,00
0
1,0
2,0
3,0
ogródek działkowy nr 569
S268
proj. ks200, rz.dna=77,65
Z268.1
82,10
82,12
80,08
80,13
2,02
2,00
0
1,0
1,5
3,0
ogródek działkowy nr 563
S269
proj. ks200, rz.dna=77,75
Z269.1
82,15
82,15
80,11
80,16
2,04
2,00
0
1,0
2,0
3,0
ogródek działkowy nr 557A
S270
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø600
proj. ks200, rz.dna=77,85
Z270.1
82,03
82,28
80,14
80,19
1,89
2,10
0
0,5
2,0
3,0
ogródek działkowy nr 367
S272
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
proj. ks200, rz.dna=78,04
e, głosi=0,80 z rurą osłonową DN110mm
e, głosi=0,80
e, głosi=0,80
Z272.1
81,90
81,97
79,44
79,97
8,5
L=8,5
i=62,0 ‰
2,46
2,00
0
4,0
6,0
8,5
ogródek działkowy nr 368
S272
proj. ks200, rz.dna=78,04
z272.2
81,90
81,97
79,84
79,98
9,0
L=9,0
i=15,0 ‰
2,06
2,00
0
4,5
6,0
9,0
ogródek działkowy nr 369
S273
proj. ks200, rz.dna=78,16
e, głosi=0,80
e, głosi=0,80
Z273.1
82,05
82,08
79,96
80,08
8,0
L=8,0
i=15,0 ‰
2,09
2,00
0
5,5
8,0

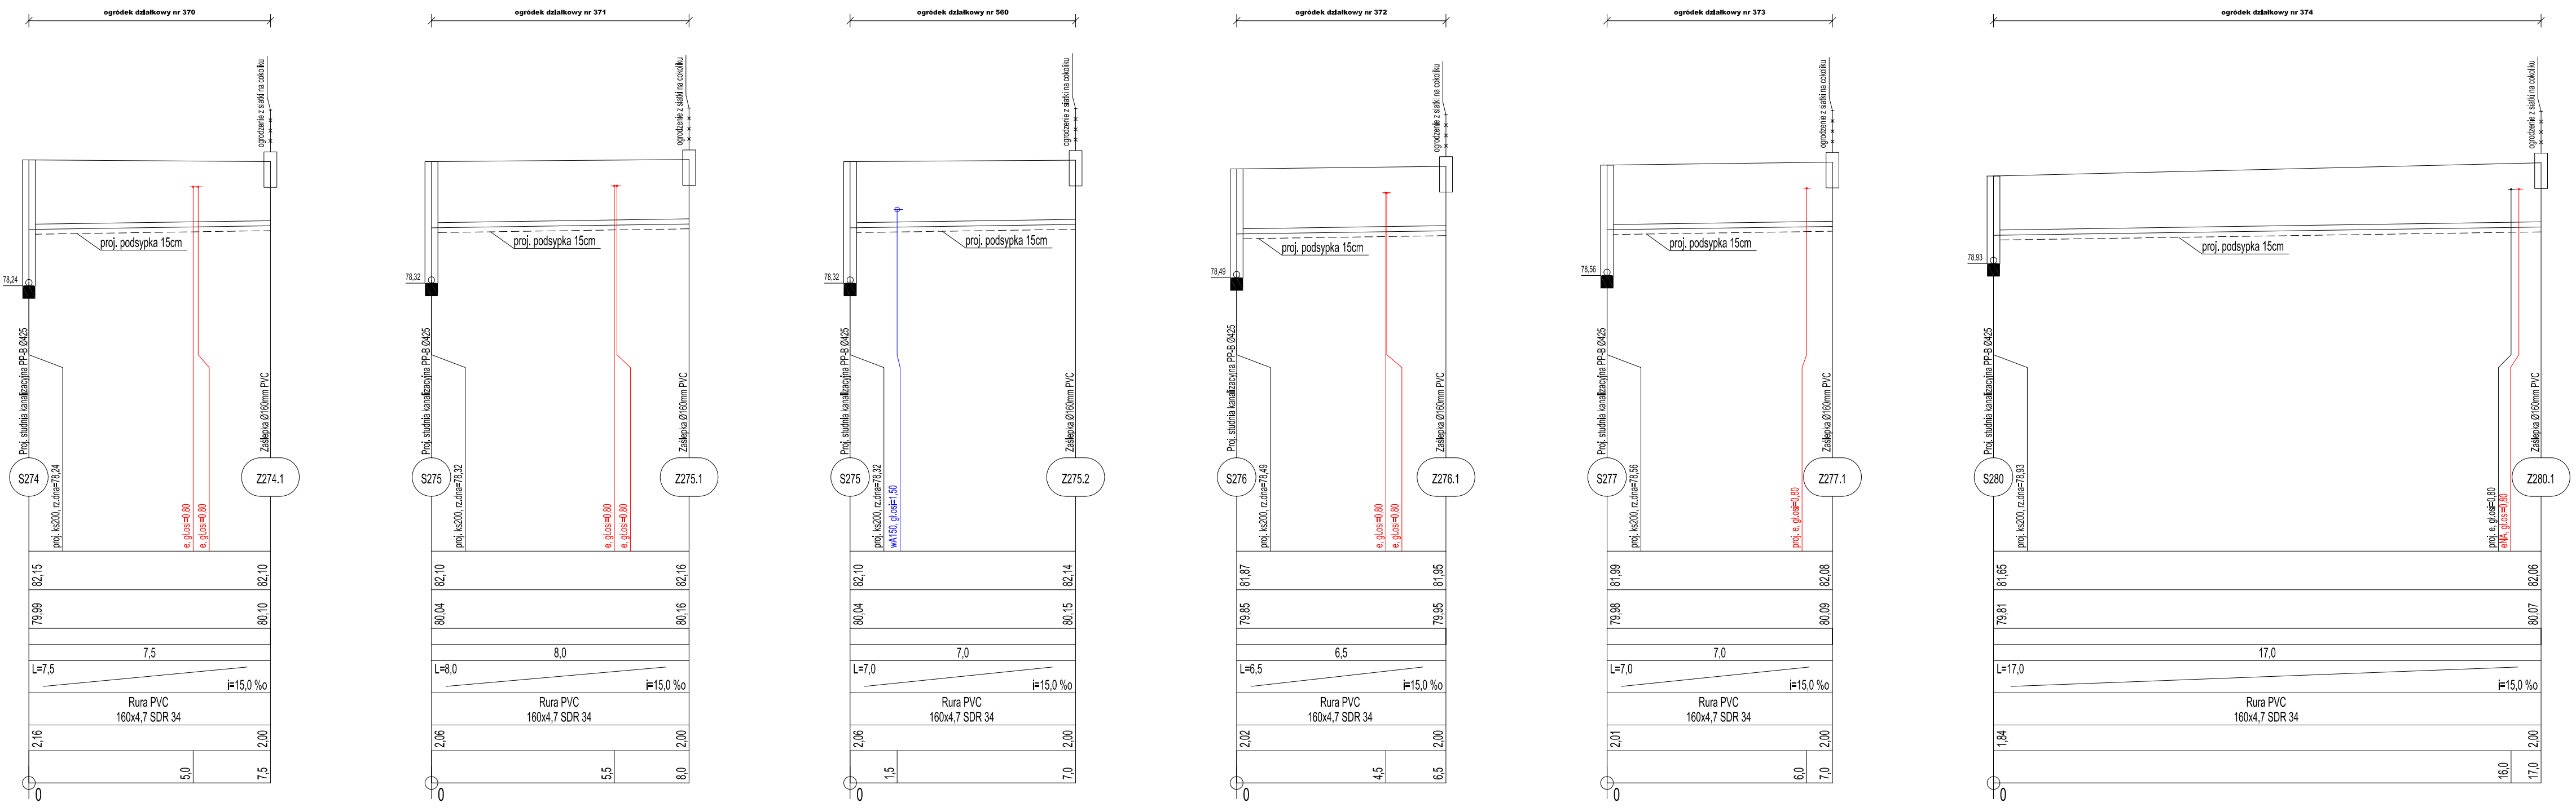
ogródek działkowy nr 370
ogrodzenie z siatki na cokoliku
78,24
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
S274
proj. ks200, rz.dna=78,24
e. gł.osi=0,80
e. gł.osi=0,80
Zaślepka Ø160mm PVC
Z274.1
82,15
82,10
79,99
80,10
7,5
L=7,5
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,16
2,00
0
5,0
7,5
ogródek działkowy nr 371
ogrodzenie z siatki na cokoliku
78,32
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
S275
proj. ks200, rz.dna=78,32
e. gł.osi=0,80
e. gł.osi=0,80
Zaślepka Ø160mm PVC
Z275.1
82,10
82,16
80,04
80,16
8,0
L=8,0
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,06
2,00
0
5,5
8,0
ogródek działkowy nr 560
ogrodzenie z siatki na cokoliku
78,32
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
S275
proj. ks200, rz.dna=78,32
wA150, gł.osi=1,50
Zaślepka Ø160mm PVC
Z275.2
82,10
82,14
80,04
80,15
7,0
L=7,0
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,06
2,00
0
1,5
7,0
ogródek działkowy nr 372
ogrodzenie z siatki na cokoliku
78,49
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
S276
proj. ks200, rz.dna=78,49
e. gł.osi=0,80
e. gł.osi=0,80
Zaślepka Ø160mm PVC
Z276.1
81,87
81,95
79,85
79,95
6,5
L=6,5
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,02
2,00
0
4,5
6,5
ogródek działkowy nr 373
ogrodzenie z siatki na cokoliku
78,56
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
S277
proj. ks200, rz.dna=78,56
proj. e. gł.osi=0,80
Zaślepka Ø160mm PVC
Z277.1
81,99
82,08
79,98
80,09
7,0
L=7,0
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,01
2,00
0
6,0
7,0
ogródek działkowy nr 374
ogrodzenie z siatki na cokoliku
78,93
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
S280
proj. ks200, rz.dna=78,93
proj. e. gł.osi=0,80
eNN, gł.osi=0,80
Zaślepka Ø160mm PVC
Z280.1
81,65
82,06
79,81
80,07
17,0
L=17,0
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
1,84
2,00
0
16,0
17,0

PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku Si8-S302

Skala 1:100/100

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji
(np. eNN, rz.osi=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,
przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej
zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto
na głębokości 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji
z istniejącą siecią wodociągową, należy istniejący
przewód wodociagowy przebudować zgodnie ze schematem.

S	projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm
Z	projektowana zaślepka PVC Ø160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

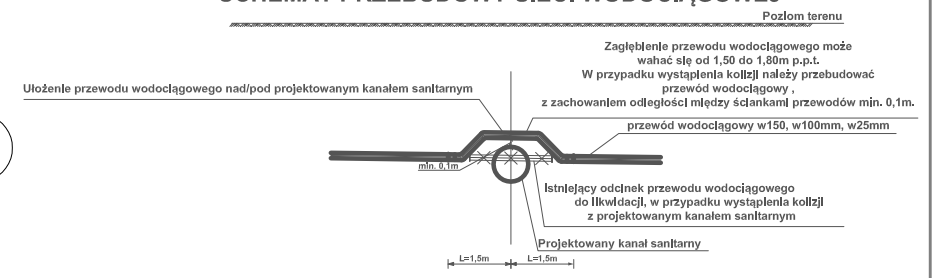
Poziom terenu
Zagłębienie przewodu wodociągowego może wahać się od 1,50 do 1,80m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji należy przebudować przewód wodociągowy ,
z zachowaniem odległości między ściankami przewodów min. 0,1m.
Ułożenie przewodu wodociągowego nad/pod projektowanym kanałem sanitarnym
przewód wodociągowy w150, w100mm, w25mm
min. 0,1m
Istniejący odcinek przewodu wodociągowego do likwidacji, w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym kanałem sanitarnym
Projektowany kanał sanitarny
L=1,5m
L=1,5m

INWESTOR:	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POLANA" UL. RELAKSOWA 1, 85-438 BYDGOSZCZ
JEDNOSTKA OPRACOWANIA PROJEKTU:	termStudio PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz www.termstudio.pl biuro@termstudio.pl
PRZEDSIĘWZIĘCIE:	BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "POLANA" ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RELAKSOWEJ W BYDGOSZCZY ORAZ PRZYŁACZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
STADIUM:	PROJEKT BUDOW.-WYKONAW.
BRANŻA:	SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ Si8-302

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO/UPRAWNIENIA:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT:	mgr Inż. Tomasz Jeleń upr. nr: KUP/0166/PBS/15 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		1:100/100 DATA: 30.07.2021
OPRACOWAŁ:	mgr Inż. Tomasz Jeleń upr. nr: KUP/0166/PBS/15 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		NR RYSUNKU: S53