

# PROFİL PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku S193-SR2

Skala 1:100/100

**Uwaga:**  
Wartość przedniej oraz głębokości osi istniejącej i nowo

(np. eNN, rz.osl=79,00) podano w przybliżeniu.

### Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektrotechnicznych

- kable elektroenergetyczne 0,6-10m:

- kable telefoniczne 0,6-0,7m;

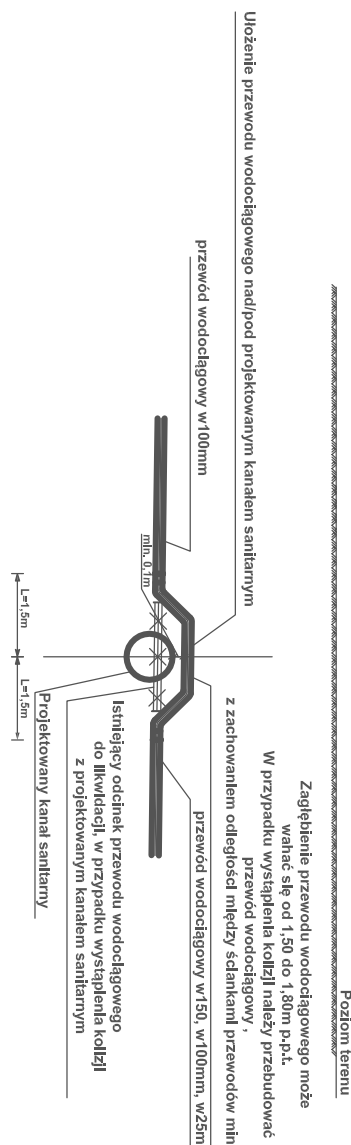
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci zagłębienie osi przewodu wodociągowego na głębokości 1,50m p.p.t. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej sieci wodociągowej, należy z istniejącą siecią wodociągową, należy przewód wodociągowy przebudować zgc

S projektowana studnia kanalizacyjna

projektowana zaślepka PVC Ø160r

## SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

[illegible]