

na odcinku Si7-S208

kala 1:100/

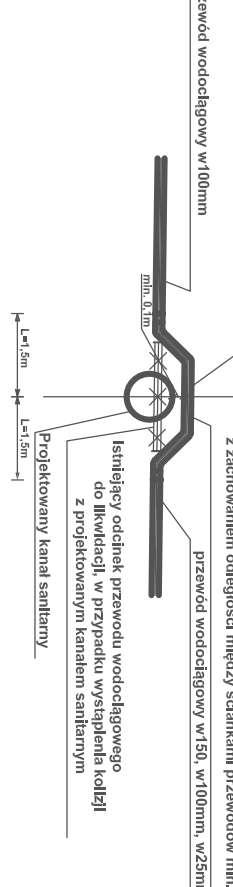
Uwaga:  
Wartość rzędnej oraz głębokość osi śmigłowej instalacji (np. 6N1, rzos=75,00) podano w przybliżeniu.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociagowych przyjęto na głębokości 1,50 m p.p.t.

- projekтована студна канализација DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

## CHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWY

Przebieg choroby	<p>Zagrożenie przewodu wodociągowego może wynosić 50 do 1,50 do 1,50 p.p.t.</p> <p>W przypadku wystąpienia objawów przewodu wodociągowego</p>
------------------	---

[illegible]