PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku S279-S375

Skala 1:100/100

Podziałka 1:100/100

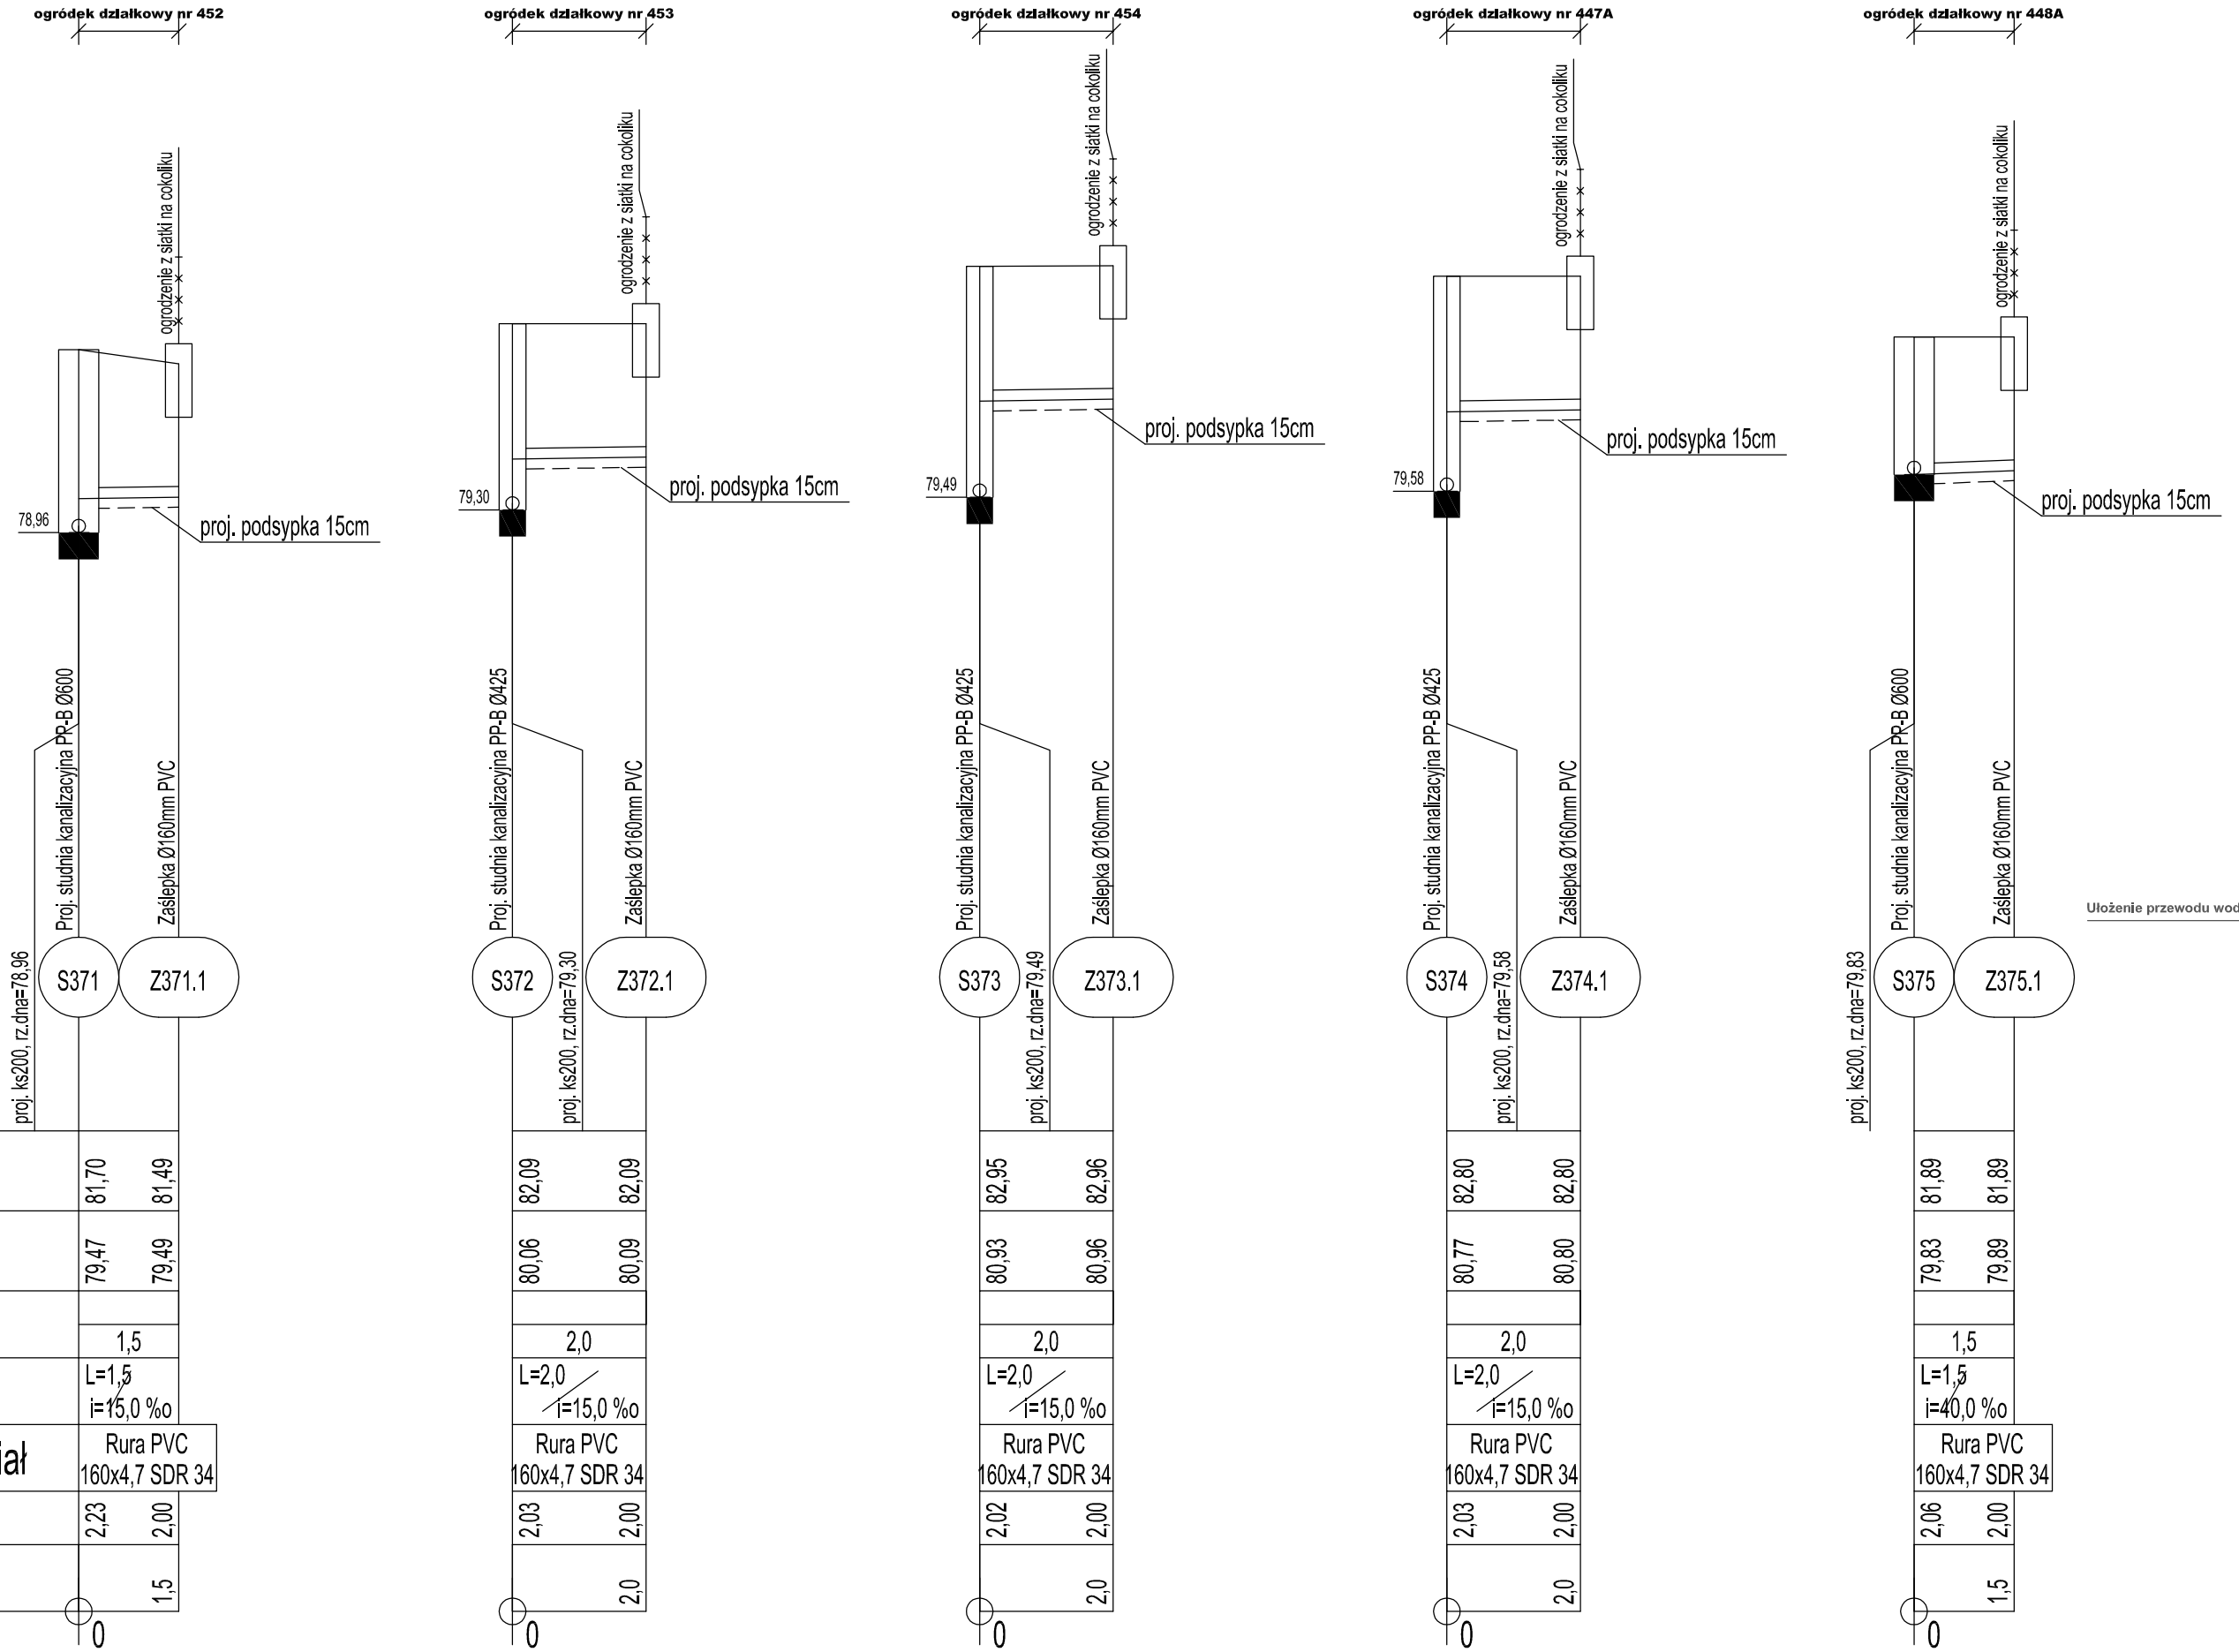

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, rz.osi=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na głębokości 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy istniejący przewód wodociągowy przebudować zgodnie ze schematem.

S — projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

Z — projektowana zaślepka PVC Ø160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

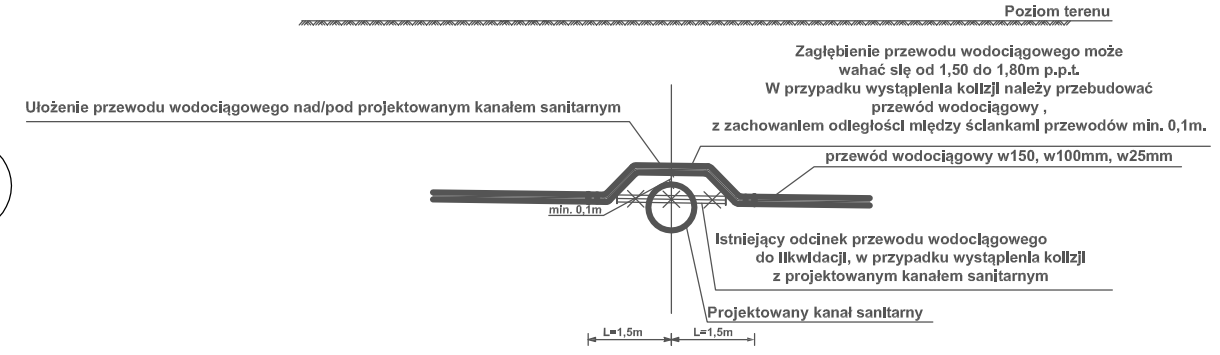

INWESTOR: POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POLANA"
UL. RELAKSOWA 1, 85-438 BYDGOSZCZ

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PROJEKT: termStudio PRACOWNIA PROJEKTOWA — ul. Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz, www.termstudio.pl, biuro@termstudio.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE: BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "POLANA" ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RELAKSOWEJ W BYDGOSZCZY ORAZ PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

STADIUM: PROJEKT BUDOW.-WYKONAW. | BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU: PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ S279-S375

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Jeleń, upr. nr KUP/0166/PBS/15		1:100/100
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Jeleń, upr. nr KUP/0166/PBS/15		DATA: 30.07.2021

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

NR RYSUNKU: S64