

LE PODŁUŻNE  
ACJI SANITARNEJ  
linku S316-S369

kala 1:100/100

głębokość osi istniejącej instalacji (0,00) podano w przybliżeniu.

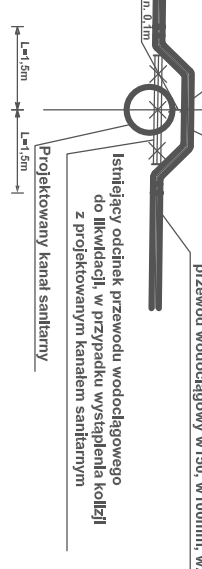

trak inwentaryzacji sieci wodociągowej i zrzutowodów wodociągowych przyjęło 50m p.p.t.

na studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø42

na zaślepką PVC Ø160mm

# UDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zagłębienie przewodu wodociągowego może  
wahać się od 1,50 do 1,80m p.p.t.  
W przypadku wystąpienia kolizji należy przesuwać  
przewód wodociągowy.  
z zachowaniem odległości między ściankami przewodów

[illegible]

Podziatka 1:100/100