

# PROFYLE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ na odcinku SR1-2

Skala 1:100/100

**Uwaga:**

Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, rz.osi=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,

przewodów gazowych przyjęto orientac

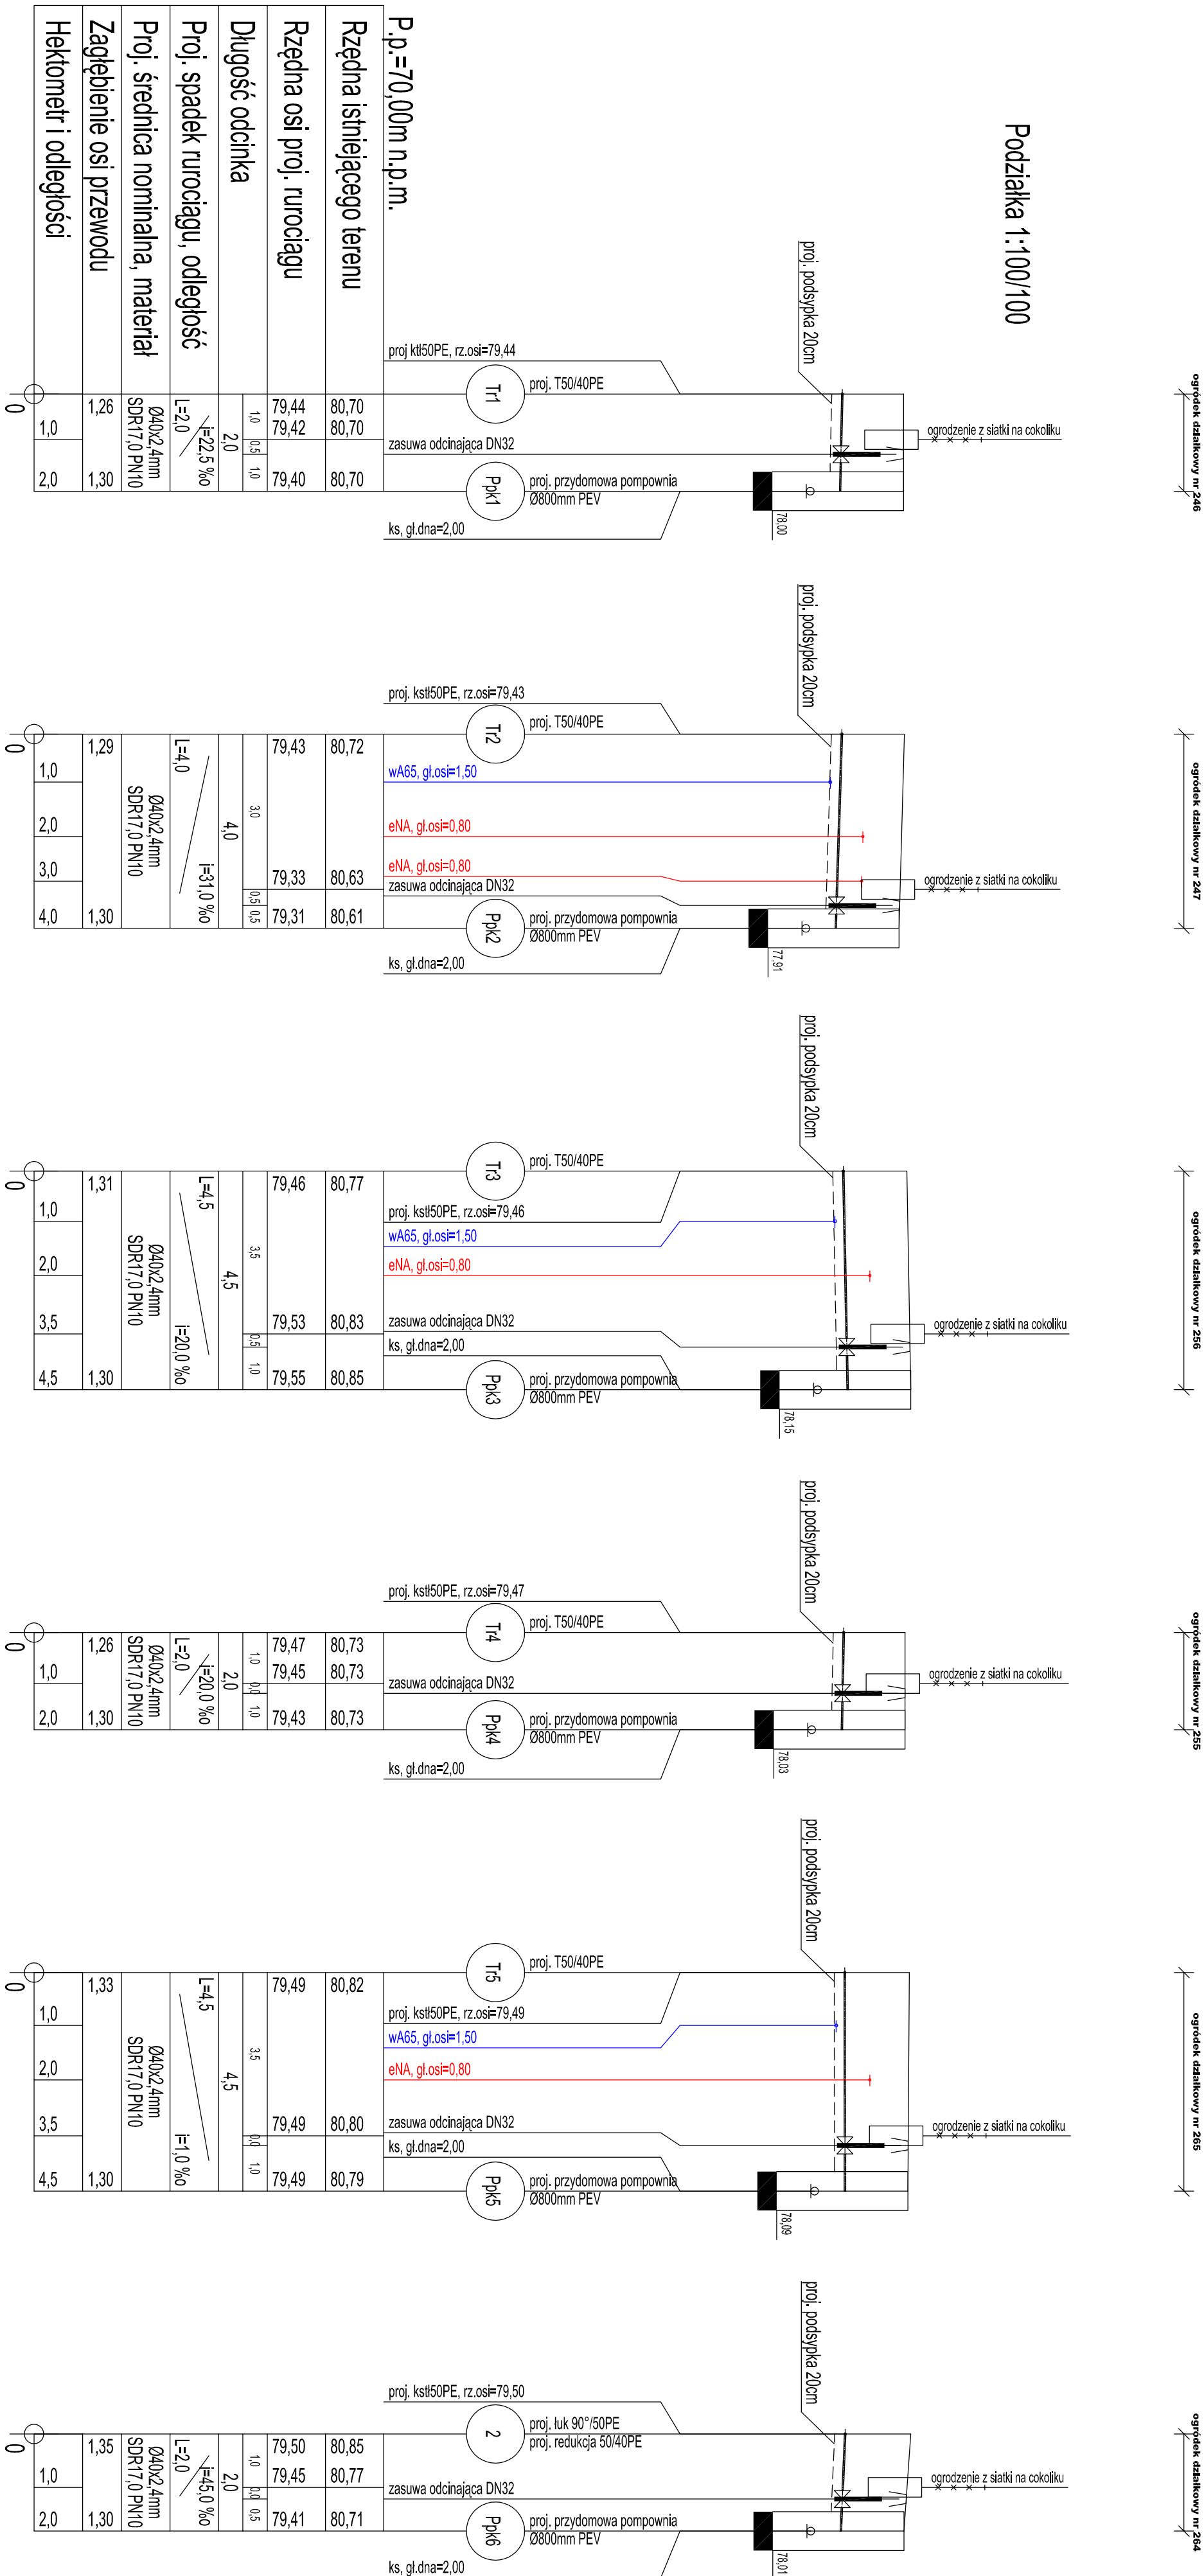
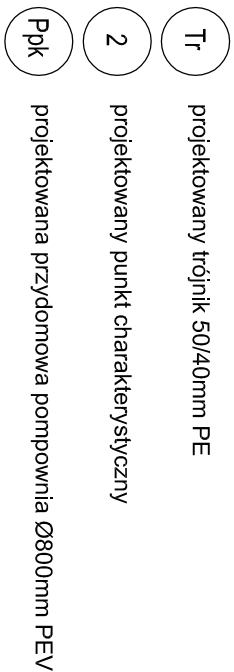
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;

- kable telefoniczne 0,6-0,7m;

- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagęszczenie osi przewodów wodociagowych przyjęto na głębokości 1,50m p.p.t.

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociagową, należy dostosować głębokości i spadki projektowanego przewodu kanalizacyjnego.

[illegible]