PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku Si10-S478

Skala 1:100/100

Uwaga:
Wartości rzędnej oraz głębokość osi lokalizacji instalacji (np. kWN, rz.ok=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na głębokości 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy istniejący przewód wodociągowy przebudować zgodnie ze schematem.

(S) projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø900mm, Ø425mm

(Z) projektowana zasłepka PVC Ø160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Podziałka 1:100/100

P.p.=70,00m n.p.m.

Rzędna istniejącego terenu	
Rzędna dna proj. kanału	
Długość odcinka	
Proj. spadek kanału, odległość	
Proj. średnica nominalna, materiał	
Zagłębienie dna przewodu	
Hektometr i odległości	

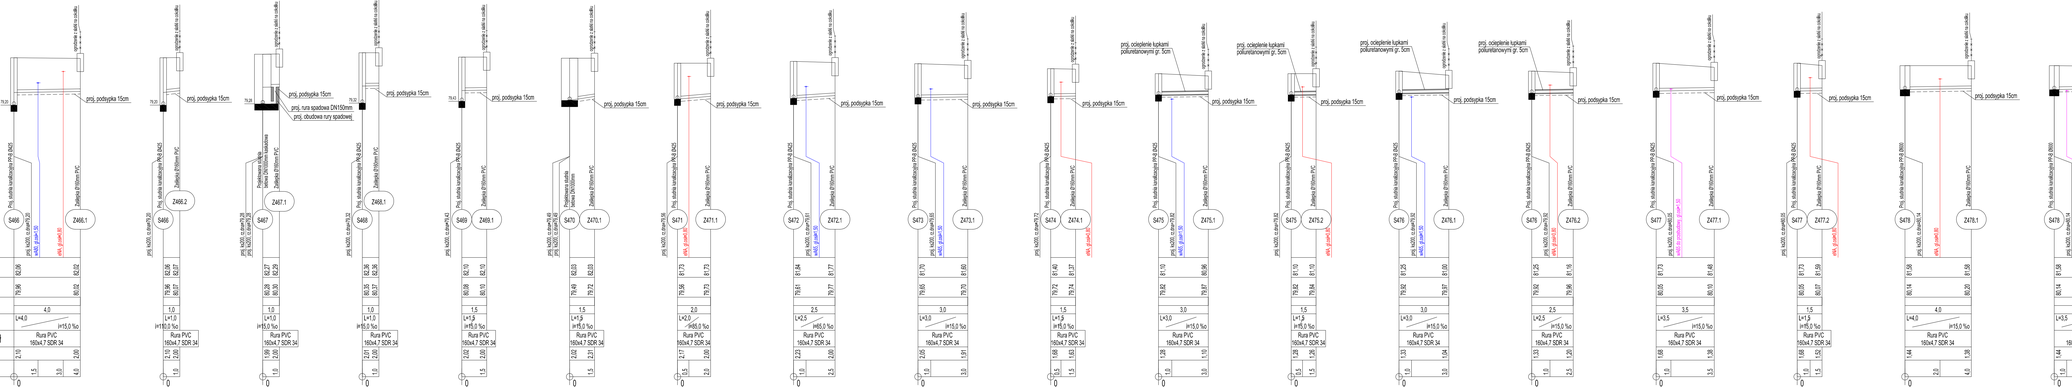
wpróżnia z sufitu o rzudku
proj. podpyska 15cm
proj. podpyska 15cm
proj. rura spadowa DN150mm
proj. obudowa rury spadowej
proj. odcięcie łupkami poliuretanowymi gr. 5cm
istn. przyłącze
istn. przyłącze
istn. przyłącze