# PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ Si11-S508

## Skala 1:100/500

Podziałka 1:100/500

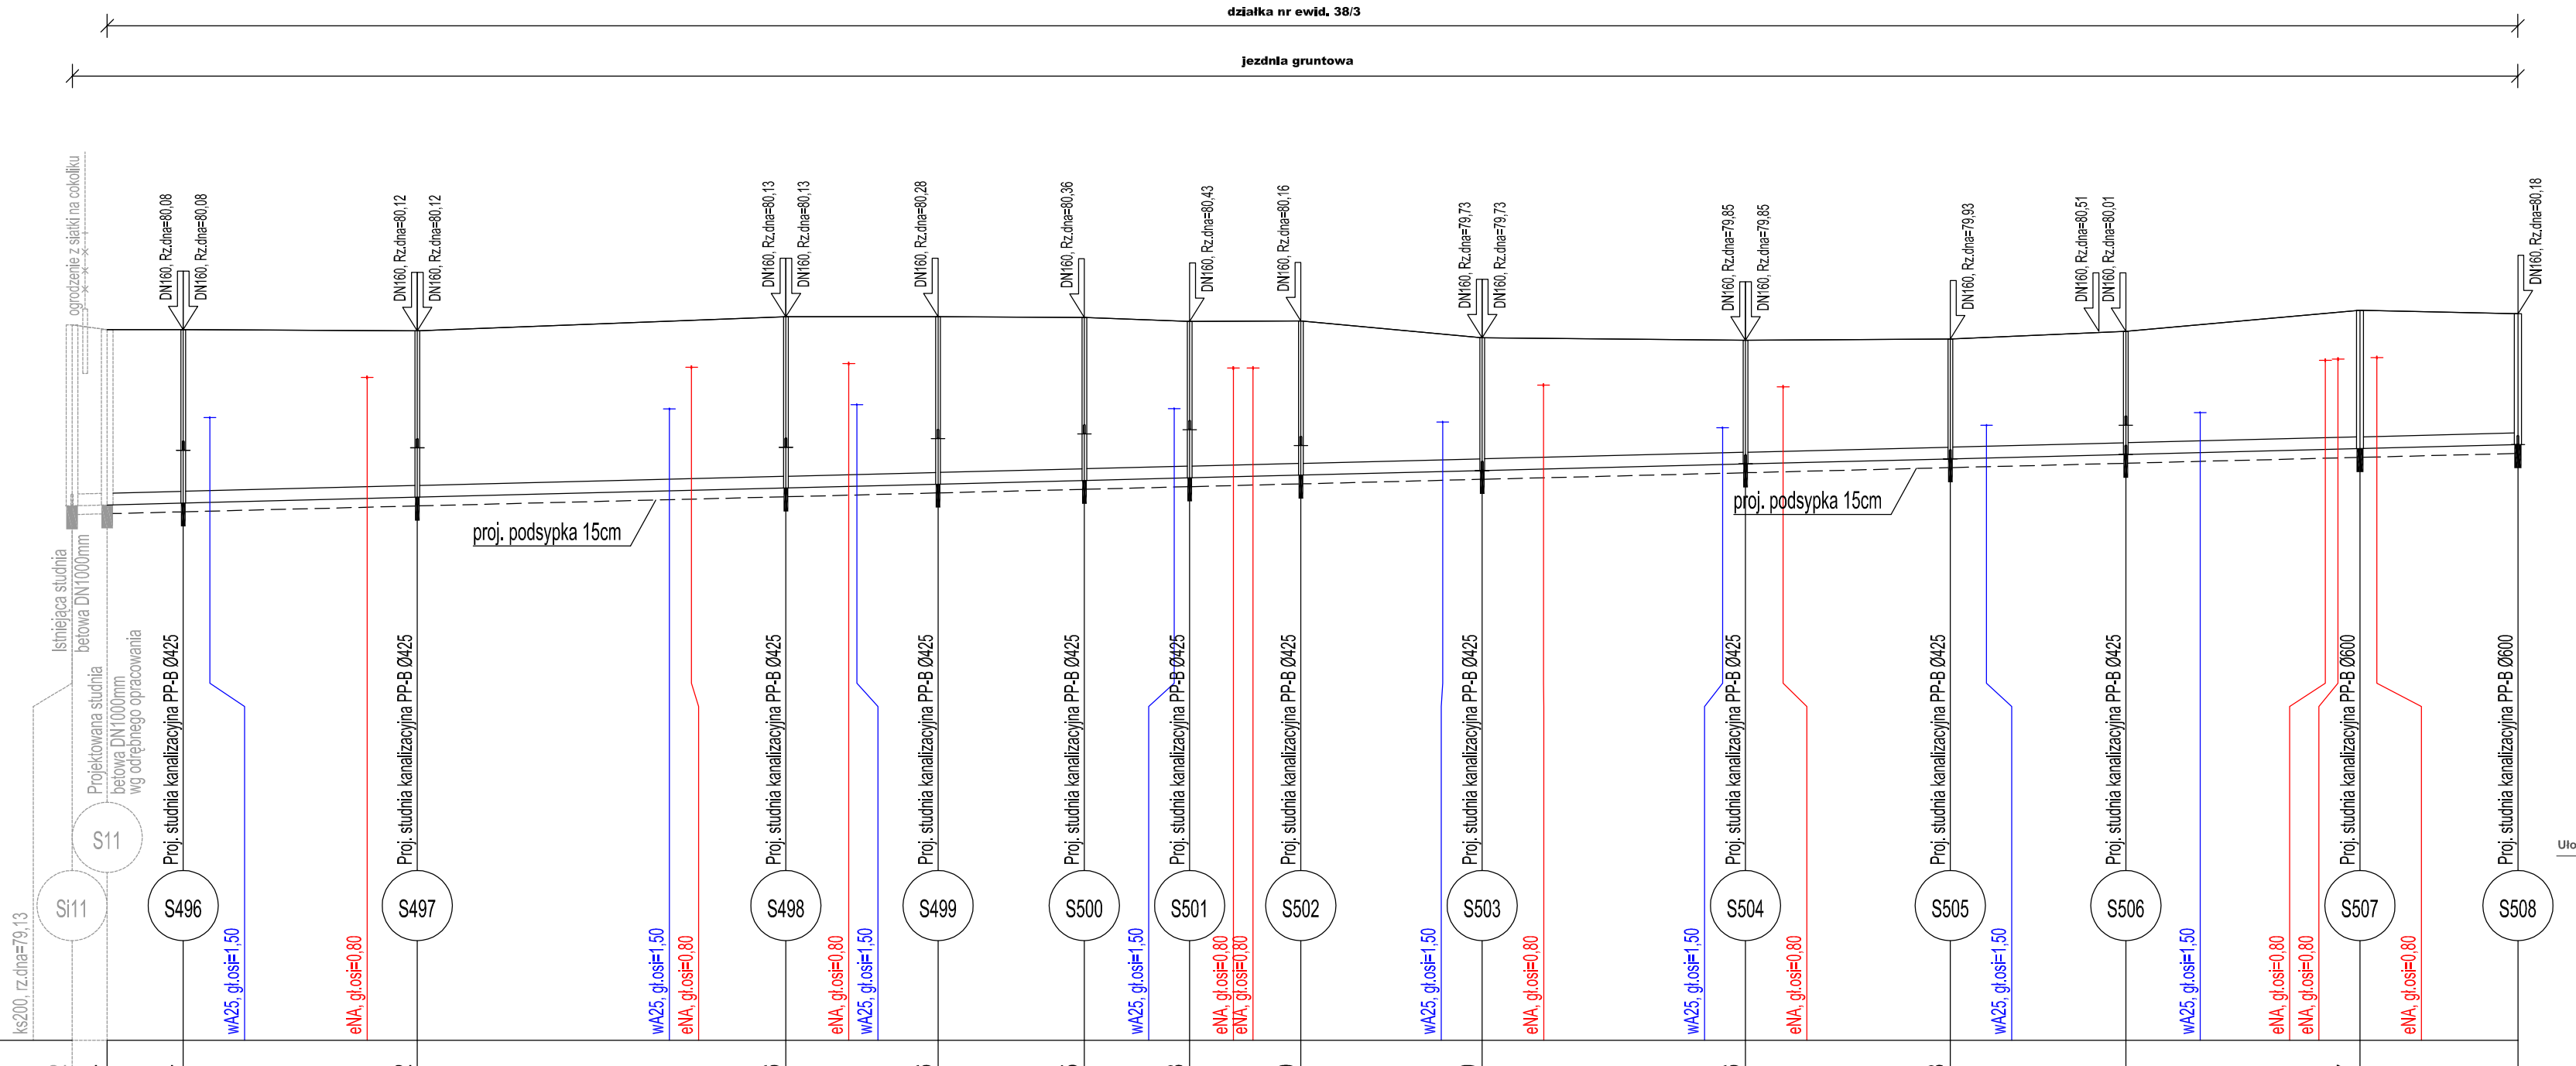


P.p.=70,00m n.p.m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 82,22 | 82,14 | 82,14 | | 82,12 | | 82,36 | | 82,36 | 82,35 | 82,28 | 82,29 | 82,00 | 81,96 | 81,98 | 82,11 | 82,47 | 82,41 |
| Rzędna dna proj. kanału | 79,13 | 79,15 | 79,18 | | 79,28 | | 79,44 | | 79,50 | 79,56 | 79,61 | 79,66 | 79,73 | 79,85 | 79,93 | 80,01 | 80,11 | 80,18 |
| Długość odcinka | 0,0 | 3,0 | 6,5 | 20,0 | | 31,5 | | 13,0 | 12,5 | 9,0 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 17,5 | 15,0 | 20,0 | 13,5 | |
| Proj. spadek kanału, odległość | L=3,0 | L=206,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i=5,0 ‰ | i=5,0 ‰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | Rura PVC DN 200x5,9 SDR 34 wg odrębnego opracowania | Rura PVC DN 200x5,9 SDR 34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zagłębienie dna przewodu | 3,09 | 3,00 | 2,96 | | 2,84 | | 2,93 | | 2,86 | 2,79 | 2,67 | 2,64 | 2,27 | 2,12 | 2,05 | 2,10 | 2,36 | 2,24 |
| Hektometr i odległości | | 3,0 | 9,5 | 25,0 | 29,5 | 51,0 | 61,0 | 66,5 | 74,0 | 86,5 | 95,5 | 99,0 | 5,0 | 17,0 | 20,5 | 25,5 | 43,0 | 46,0 | 60,5 | 63,5 | 75,5 | 82,0 | 92,5 | 95,5 | 9,0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, rz.osi=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na głębokości 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy istniejący przewód wodociągowy przebudować zgodnie ze schematem.

Si — istniejąca studnia kanalizacyjna DN1000mm

S — projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

### SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

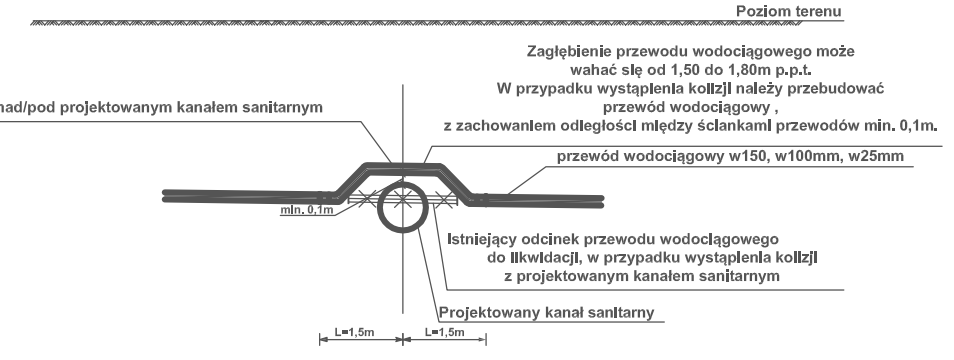


| | |
|---|---|
| INWESTOR: | POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POLANA" UL. RELAKSOWA 1, 85-438 BYDGOSZCZ |
| JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PROJEKT: | termstudio PRACOWNIA PROJEKTOWA — ul. Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz, www.termstudio.pl, biuro@termstudio.pl |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE: | BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM NA TERENIE ROZDZIELNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "POLANA" ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RELAKSOWEJ W BYDGOSZCZY ORAZ PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOW.-WYKONAW. |
| BRANŻA: | SANITARNA |
| TYTUŁ RYSUNKU: | PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ Si11-S508 |
| FUNKCJA: | IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA — PODPIS — SKALA: |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Tomasz Jeleń, upr. nr KUP/0166/PBS/15 — 1:100/500 |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Jeleń, upr. nr KUP/0166/PBS/15 — DATA: 30.07.2021 |
| | NR RYSUNKU: S81 |